

AB UYGUNLUK SERTİFİKASI

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

Fire resistance of lift landing doors

No: LDsqV01-1216-0001-19

LİFTUP ASANSÖR İMALAT İNŞAAT TAAH. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ATA MAH. ASTİM O.S.B. BLV. 5 CAD. NO:18/1 - Efeler, Aydın, Türkiye

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı 2 Panel Teleskobik Otomatik Asansör Kat Kapısı.

Product Description : Fire resistant 2 panel side opening lift landing door.

Ürün Tipi : **LİFTUP T2K** (1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Product Type : **LİFTUP T2K**(1000 x 2000) mm (width x height)

Sertifikanın Dayanağı : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2018

Basis of the certificate : 2014/33/EU Lift Directive, EN 81-58:2018

SINIFLANDIRMA : **E 120, EW 60**

CLASSIFICATION : **E 120, EW 60**

Test Raporu : EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR 19264

Test Report : EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR 19264


Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte \pm % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Fire resistant 42panel side opening lift landing door meets the requirements of Annex I clause 4.2 of the Lift Directive, and EN 81-58, in particular for the classification indicated above.

Classification results are considered to be applicable to doors within the tolerance of \pm % 30 width and + % 15 height from dimensions stated above, if all other constructional details being the same from those of type.

Selcan GÖRMÜŞ
Genel Müdür/ Director

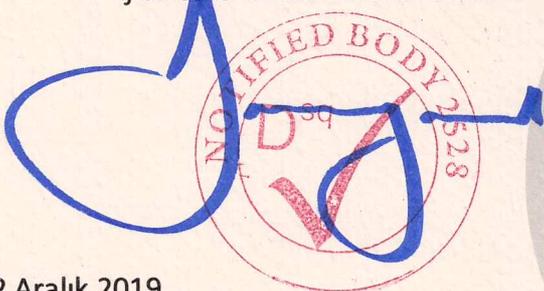

İlk Yayın Tarihi : 12 Aralık 2019

Issue date : December 19, 2019